

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
HRN EN 14342:2013 (EN 14342:2013)

Br. 115-1338-06-2018

Datum: 29.05.2018.

Mjesto ispitivanja:

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

Laboratorij za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvne industrije i
graditeljstva
Svačićeva bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel/fax: ++385 35 446-407

OPĆI PODACI:

Podnositelj zahtjeva:	TARA d.o.o.	Desimirovac	Srbija - 34321 Kragujevac
Naziv proizvoda / tip	Masivni parket hrasta	Masivne parketne daščice s utorima i/ili perima	
Proizvođač:	TARA d.o.o.	Podrijetlo proizvoda:	Srbija

REZULTAT ISPITIVANJA:

**HRN EN 14342:2013 - Drvene podne obloge - Značajke, ocjena sukladnosti i
označivanje - Točka 4.6 - Klizavost**

58 USRV

Primjena izvješća: Ovaj dokument odnosi se isključivo na ispitani uzorak navedenog podnositelja i proizvođača gotovog proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizičke osobe.

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.



1. Zahtjevi ispitivanja

Određivanje svojstava klizavosti prema HRN EN 14342:2013, u skladu sa:

HRS CEN/TS 15676:2010 - Otpornost na klizanje - Ispitivanje klatnom

2. Laboratorijski rezultati ispitivanja:

Laboratorijska oznaka proizvoda: 000095-000-17

Datum zaprimanja uzorka: 25.09.2017.

Zaprimanje i ispitivanje proizvoda 1482/17


temeljem Naloga za ispitivanje br: Br. 115-1338-06-2018 Datum: 29.05.2018.

Uzorkovanje proizvoda izvršeno 035-GS/17
temeljem Zapisnika o uzimanju
uzoraka:

3. Opis jedinice ispitivanja

Parketne dasčice izrađene su iz drva hrasta, oblikovane prema HRN EN 13226:2010, površinski uljene.

Slika uzorka:

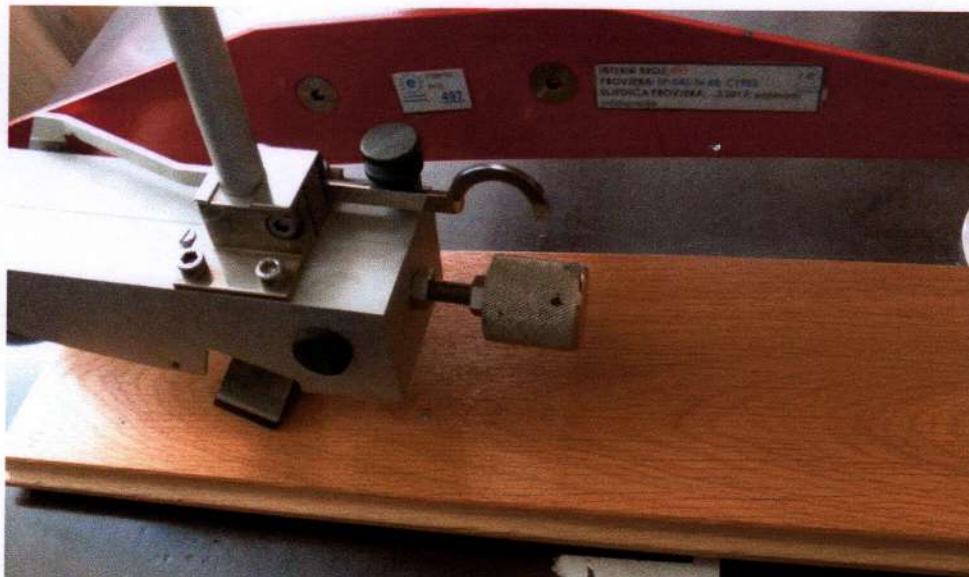

Određivanje svojstava klizavosti broj: 000095-000-17

Temeljem zahtjeva za određivanje sklizavosti lakirane drvene podne obloge, utvrđeno je slijedeće:

4. Osnovni podaci o proizvodu:

Vrsta drvene podne obloge:	Masivne parketne daščice s utorima i/ili perima
Površinska obrada:	Lakirano
Namjena	Polaganje na ravnu suhu podlogu
Način veze sa podlogom	Ljepljenje
Debljina mm:	20
Vrsta drva:	Hrast
Botanički naziv	Quercus robur/Quercus petraea
Standardna oznaka	QCXE
Vlaga drva %	-

5. Određivanje klizavosti u skladu da HRN EN 14342:2013 točka 4.6.

Osnovnom normom proizvoda HRN EN 14342:2013, točkom 4.6, određeno je da se parketnim daščicama klizavost određuje prema metodi iz HRS CEN/TS 15676:2010 :

Klizavost je određena:

- u suhom stanju (uobičajeno održavanje vodom)

Temeljem laboratorijskog ispitivanja koje je obavljeno prema normi

HRS CEN/TS 15676:2010, klizavost je: **58 USRV**

KRAJ IZVJEŠTAJA



Direktor društva:

Mr.sc. Mladen Komac, dipl.ing.